

東松山市大谷 太陽光発電所建設について

この度、東松山市大谷域内において、「太陽光発電所」の建設をする事となりました。下記の概要・添付資料が太陽光発電所の建設計画となります。

何卒、住民の皆様のご理解のほどよろしくお願いいたします。

記

事業名：オーキット株式会社（仮称）東松山市大谷 太陽光発電所

発電出力 ：DC 377.60kW AC 250kW

工事場所 ：東松山市大谷大字大谷字網張戸 1372-2

事業実施面積 ：約 2,953 m² ※公簿面積

○発電所事業者：オーキット株式会社 代表取締役 包原 茂

〒163-6004

東京都新宿区西新宿 6-8-1 新宿オークタワー4 階

03-5909-1091

○発電所施工業者：株式会社ウエスタ 代表取締役 柄澤 敏博

（EPC 事業者）

〔 一般建設業 東京都知事 許可（般-21）第 133866 号
一級建築士事務所 一般 東京都知事 第 56273 号 〕

〒163-6004

東京都新宿区西新宿 6-8-1 新宿オークタワー4 階

03-6258-0870

○工事期間 ：2025 年 12 月下旬～2026 年 3 月下旬 予定

（諸事情により変更になる場合があります。）

設置工事前に樹木伐採作業・確定測量が入ります（10 月下旬予定）

○小売電気事業者：未定

○系統連系先 ：東京電力パワーグリッド株式会社を通じて需要家へ供給

○事業計画 ：太陽光発電所を設置することで荒廃地であった土地の有効活用をし、また、廃棄物の違法投棄も防ぎ、発電事業の 20 年以上継続を目指す。

○その他、事業内容等に不明点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

【問い合わせ先】


株式会社ウエスタ

〒163-6004 東京都新宿区西新宿 6-8-1 新宿オークタワー4 階

TEL：03-6258-0870

担当：徳永・藤井

1. 工事体制

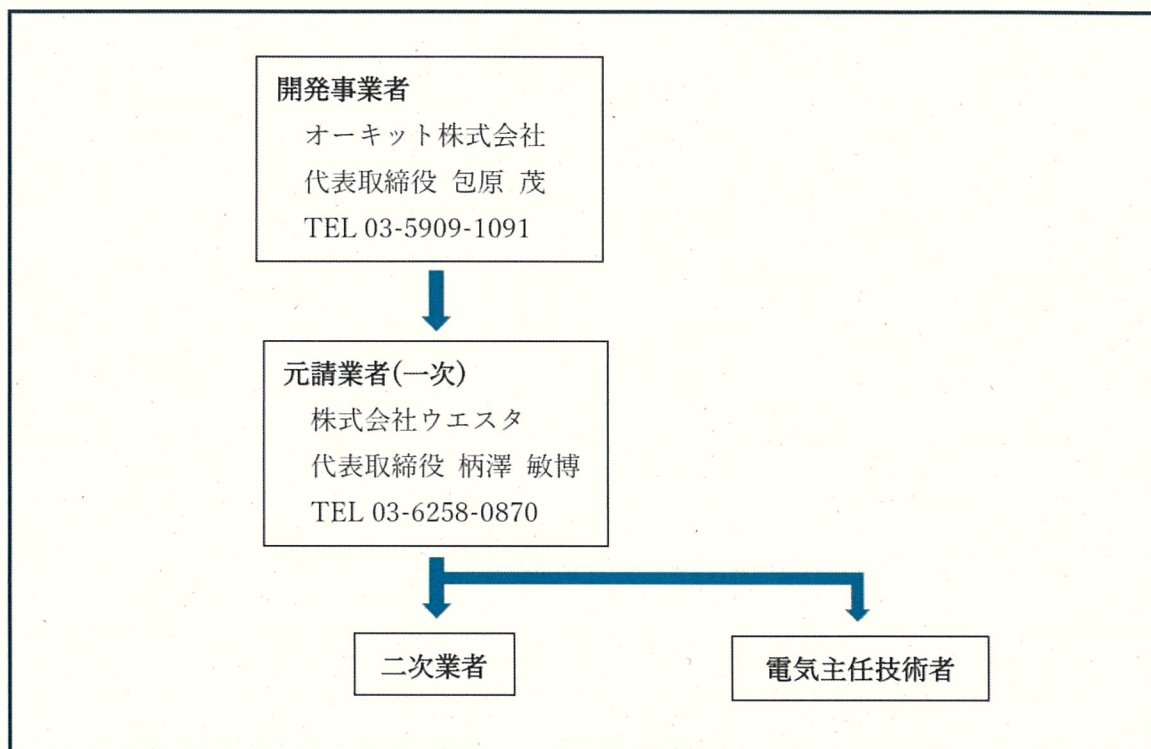


2. 工事資材等、搬入路



- ・搬入時は、ガードマン等を配置し、住民や車両の通行の安全を図る。
- ・音の発生する工事については午前8:30～午後5:30とする。
- ・工事中は、現場責任者の立会のもと、安全対策・防災等に注意を払う。

3. 保守維持管理、非常時の実施体制

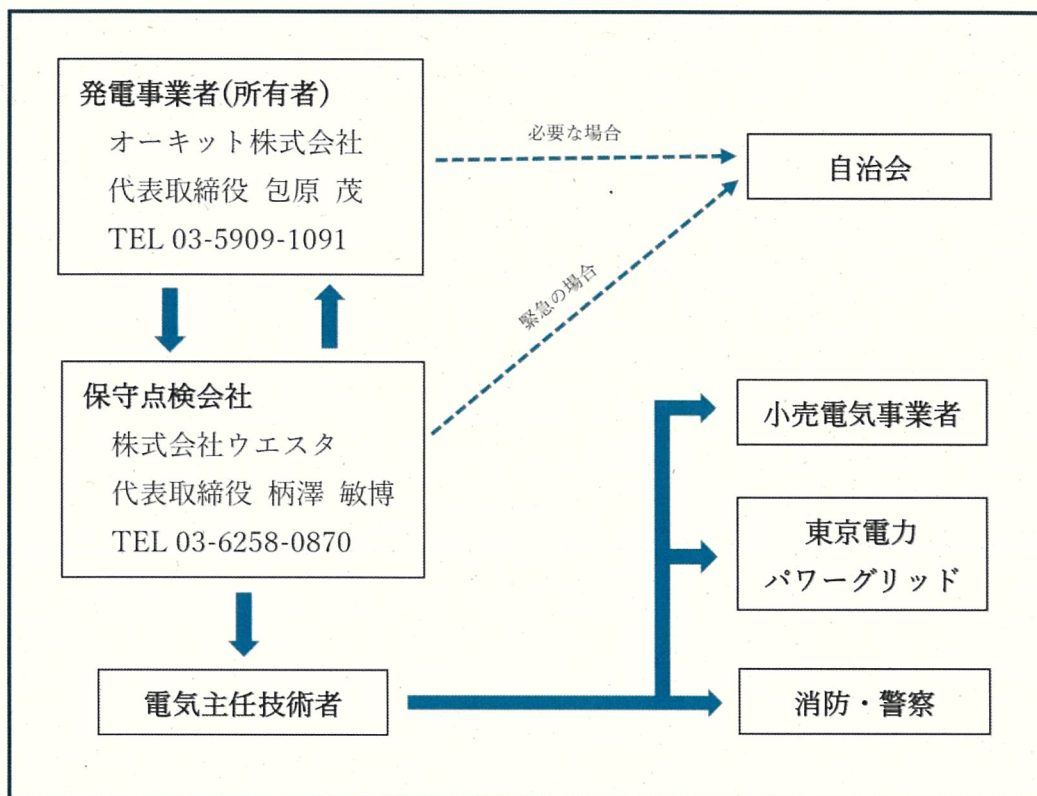

① 維持管理、保守点検

- ・太陽光発電設備（モジュール・架台・ケーブル・パワコン・集積箱等）の保守点検…1回/6ヵ月
- ・付帯設備（フェンス・排水路・道路）…都度目視点検
- ・草刈り、除草、清掃…3回/年(状況に応じ、回数を増やすことも検討)

② 保険の加入

火災保険に加入。施設所有管理者賠償責任保険に加入。

③ 事業を廃止する際の対応

○廃止時の費用について

積立金と不足分は自己負担金により適切に処理する。


○太陽光発電設備の処分方法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し適正に処理する。

ただし、リサイクルシステムが新たに構築された場合は再資源化を優先とする。

○廃止後の事業区域の利用計画


現状回復をして更地へ

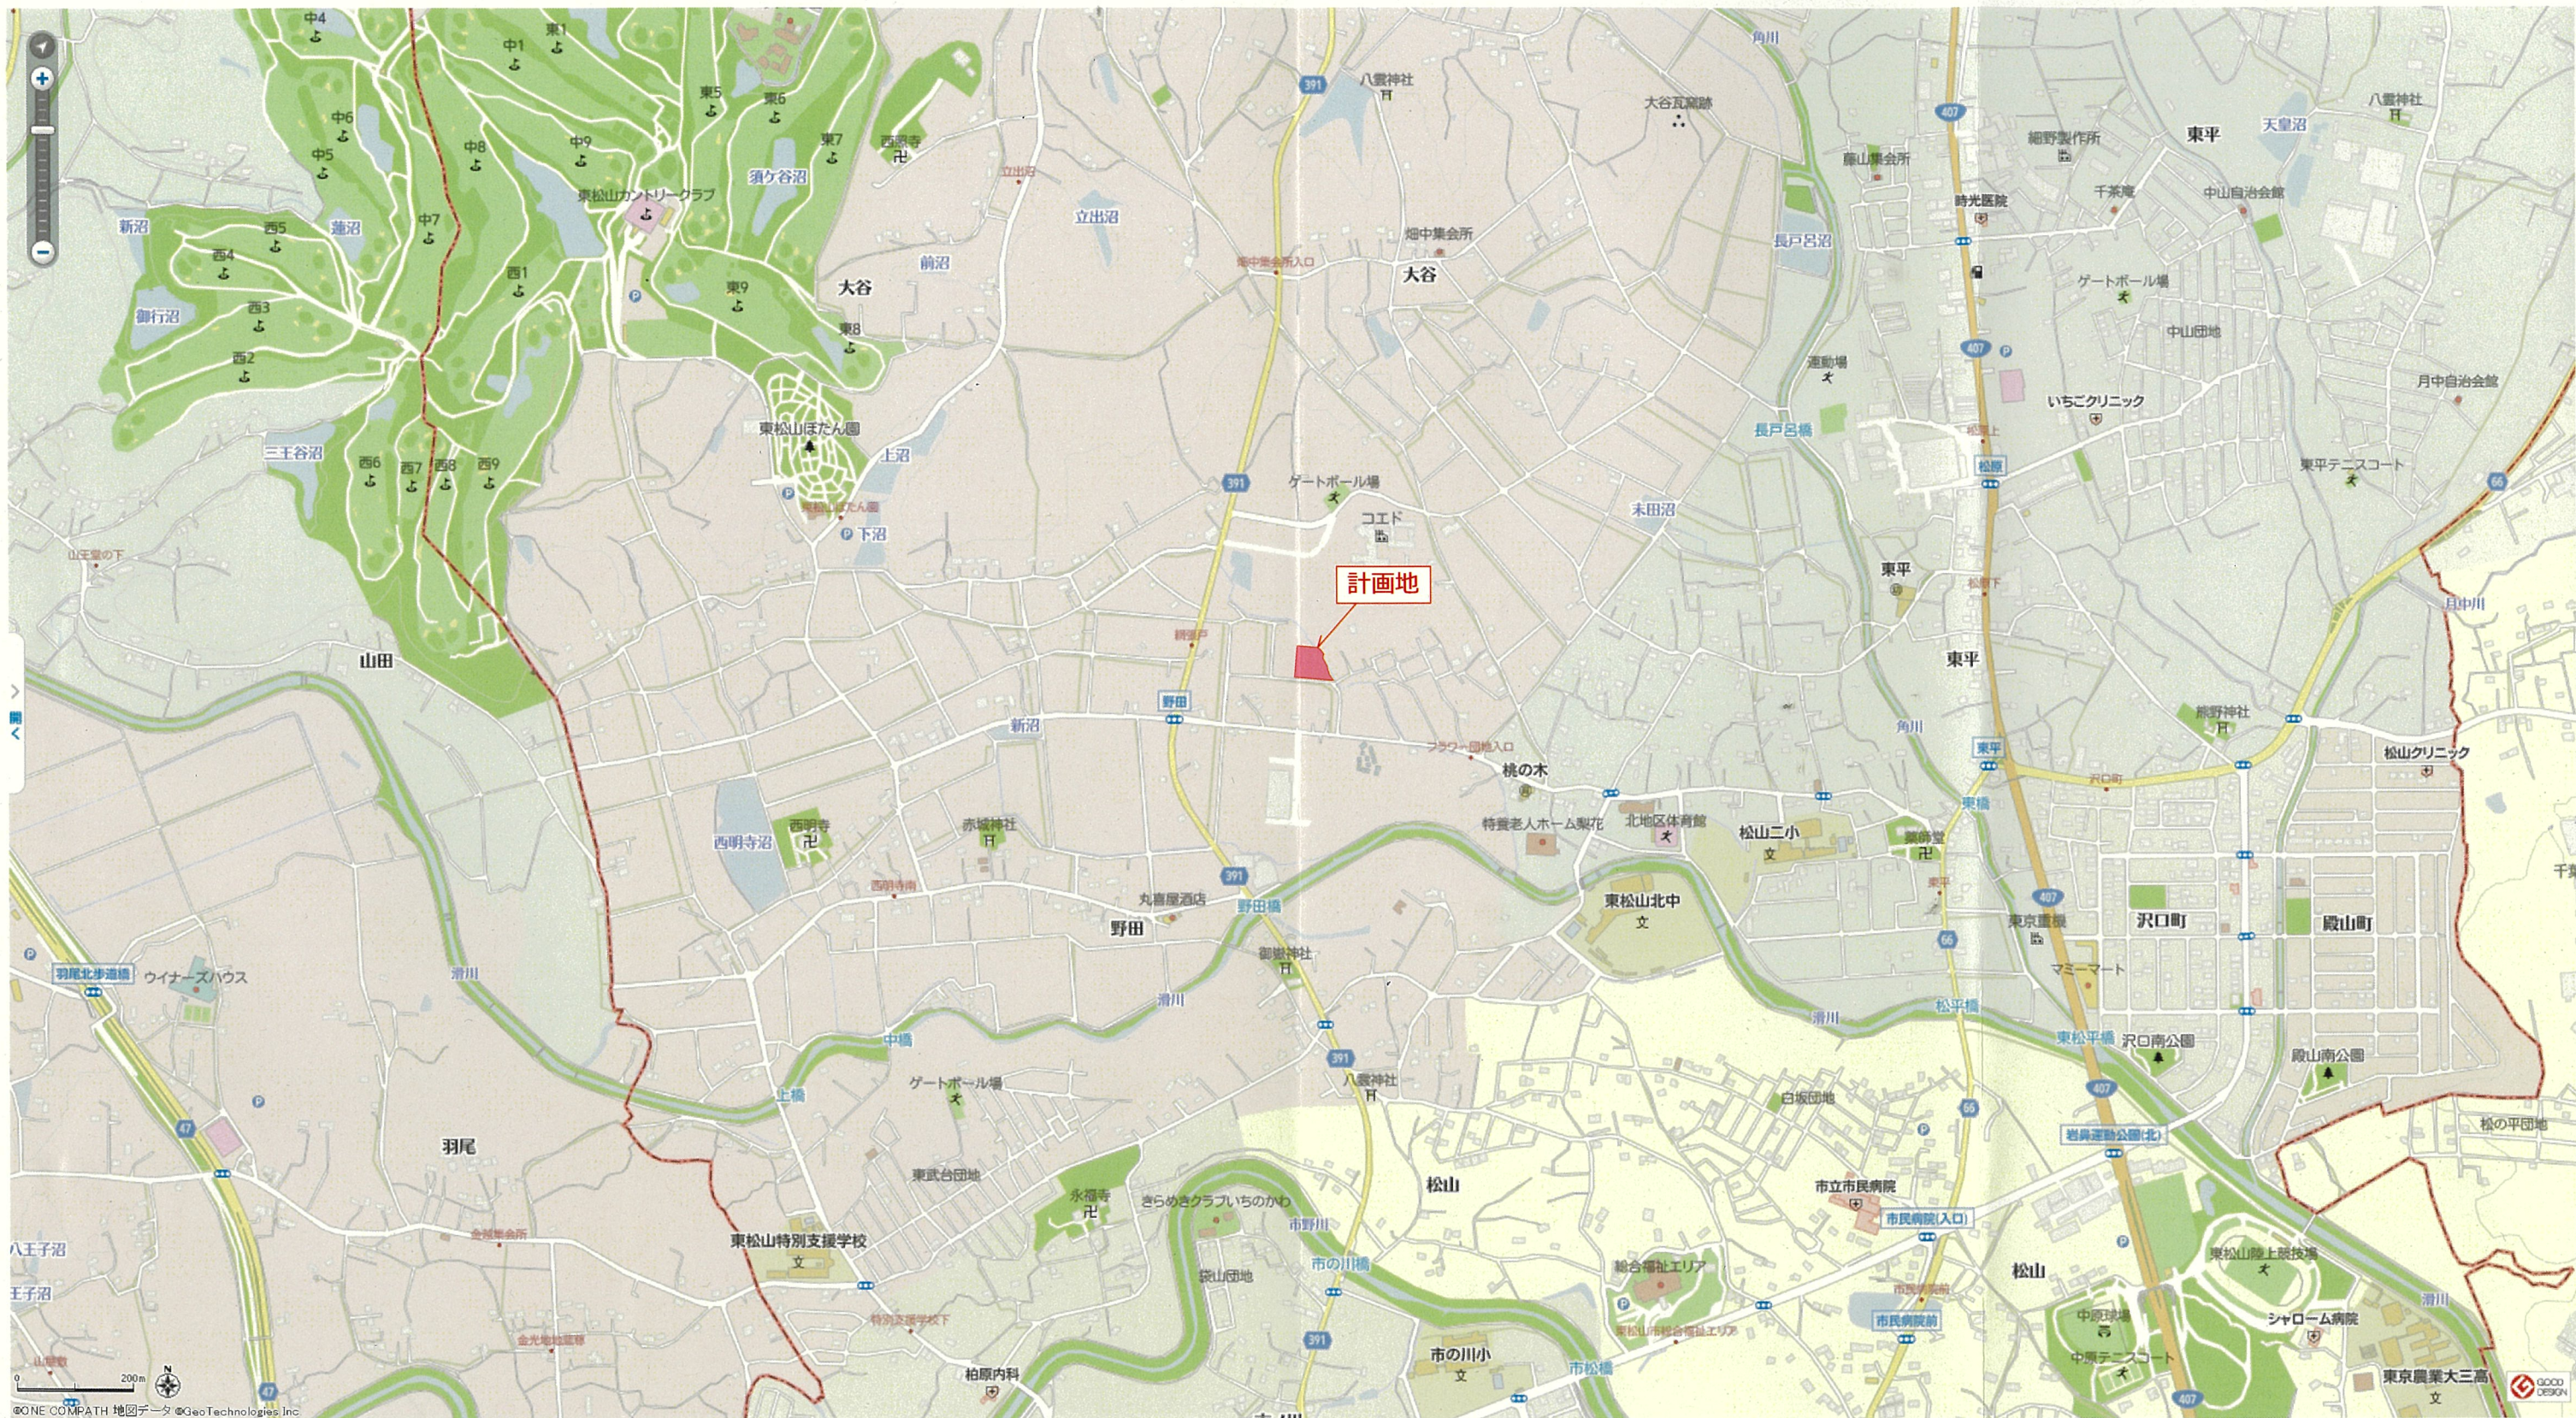

埼玉県東松山市大谷1372-2

	株式会社 ウェスタ 一級建築士事務所 一級 東京都知事事務所登録 第56273号	PROJECT NAME オーキット株式会社 東松山市大谷 太陽光発電所計画	PLAN	Ver.	Ver. 1.00	SCALE 1/11170	FILE NAME 位置図	No.
				DATE	2025.03.24			
				DRAWING	K.FUJII			

モジュール					
メーカー		JinK0			
型式		JKM590N-72HL4-BDV-J			
最大出力		590 w			
符号	角度	段数	列	基	枚数
Ⓐ	10度	5	15	1 -3P	72
Ⓑ	10度	4	17	1	68
Ⓒ	10度	4	18	1	72
Ⓓ	10度	4	19	1	76
Ⓔ	10度	4	21	1	84
Ⓕ	10度	4	22	2	176
Ⓖ	10度	4	23	1	92
方位角			+5° (西向)		
設置高/アレイ間距離			GL+1000/@1750		
合計モジュール枚数			640 枚		
システム出力		DC 377.60kW		AC 250.0kW	
P C S					
メーカー		HUAWEI			
型式		SUN2000-50KTL-NHM3			
定格出力 (kW)		50.0 × 5 台			
最大容量		250.0 kW			
架 台					
仕様	スクリー架台/横置き				
特記					
その他					
過積載率 151.04%					
回路・配線・監視装置					
凡 例					
—— 敷地境界線					
—— フェンス H=1500					
--- 電線引込ルート					
●	引込柱		●	既存電柱	
⊗	新設電柱				
			門扉+看板 WH=1500×1500×2		
			公道		

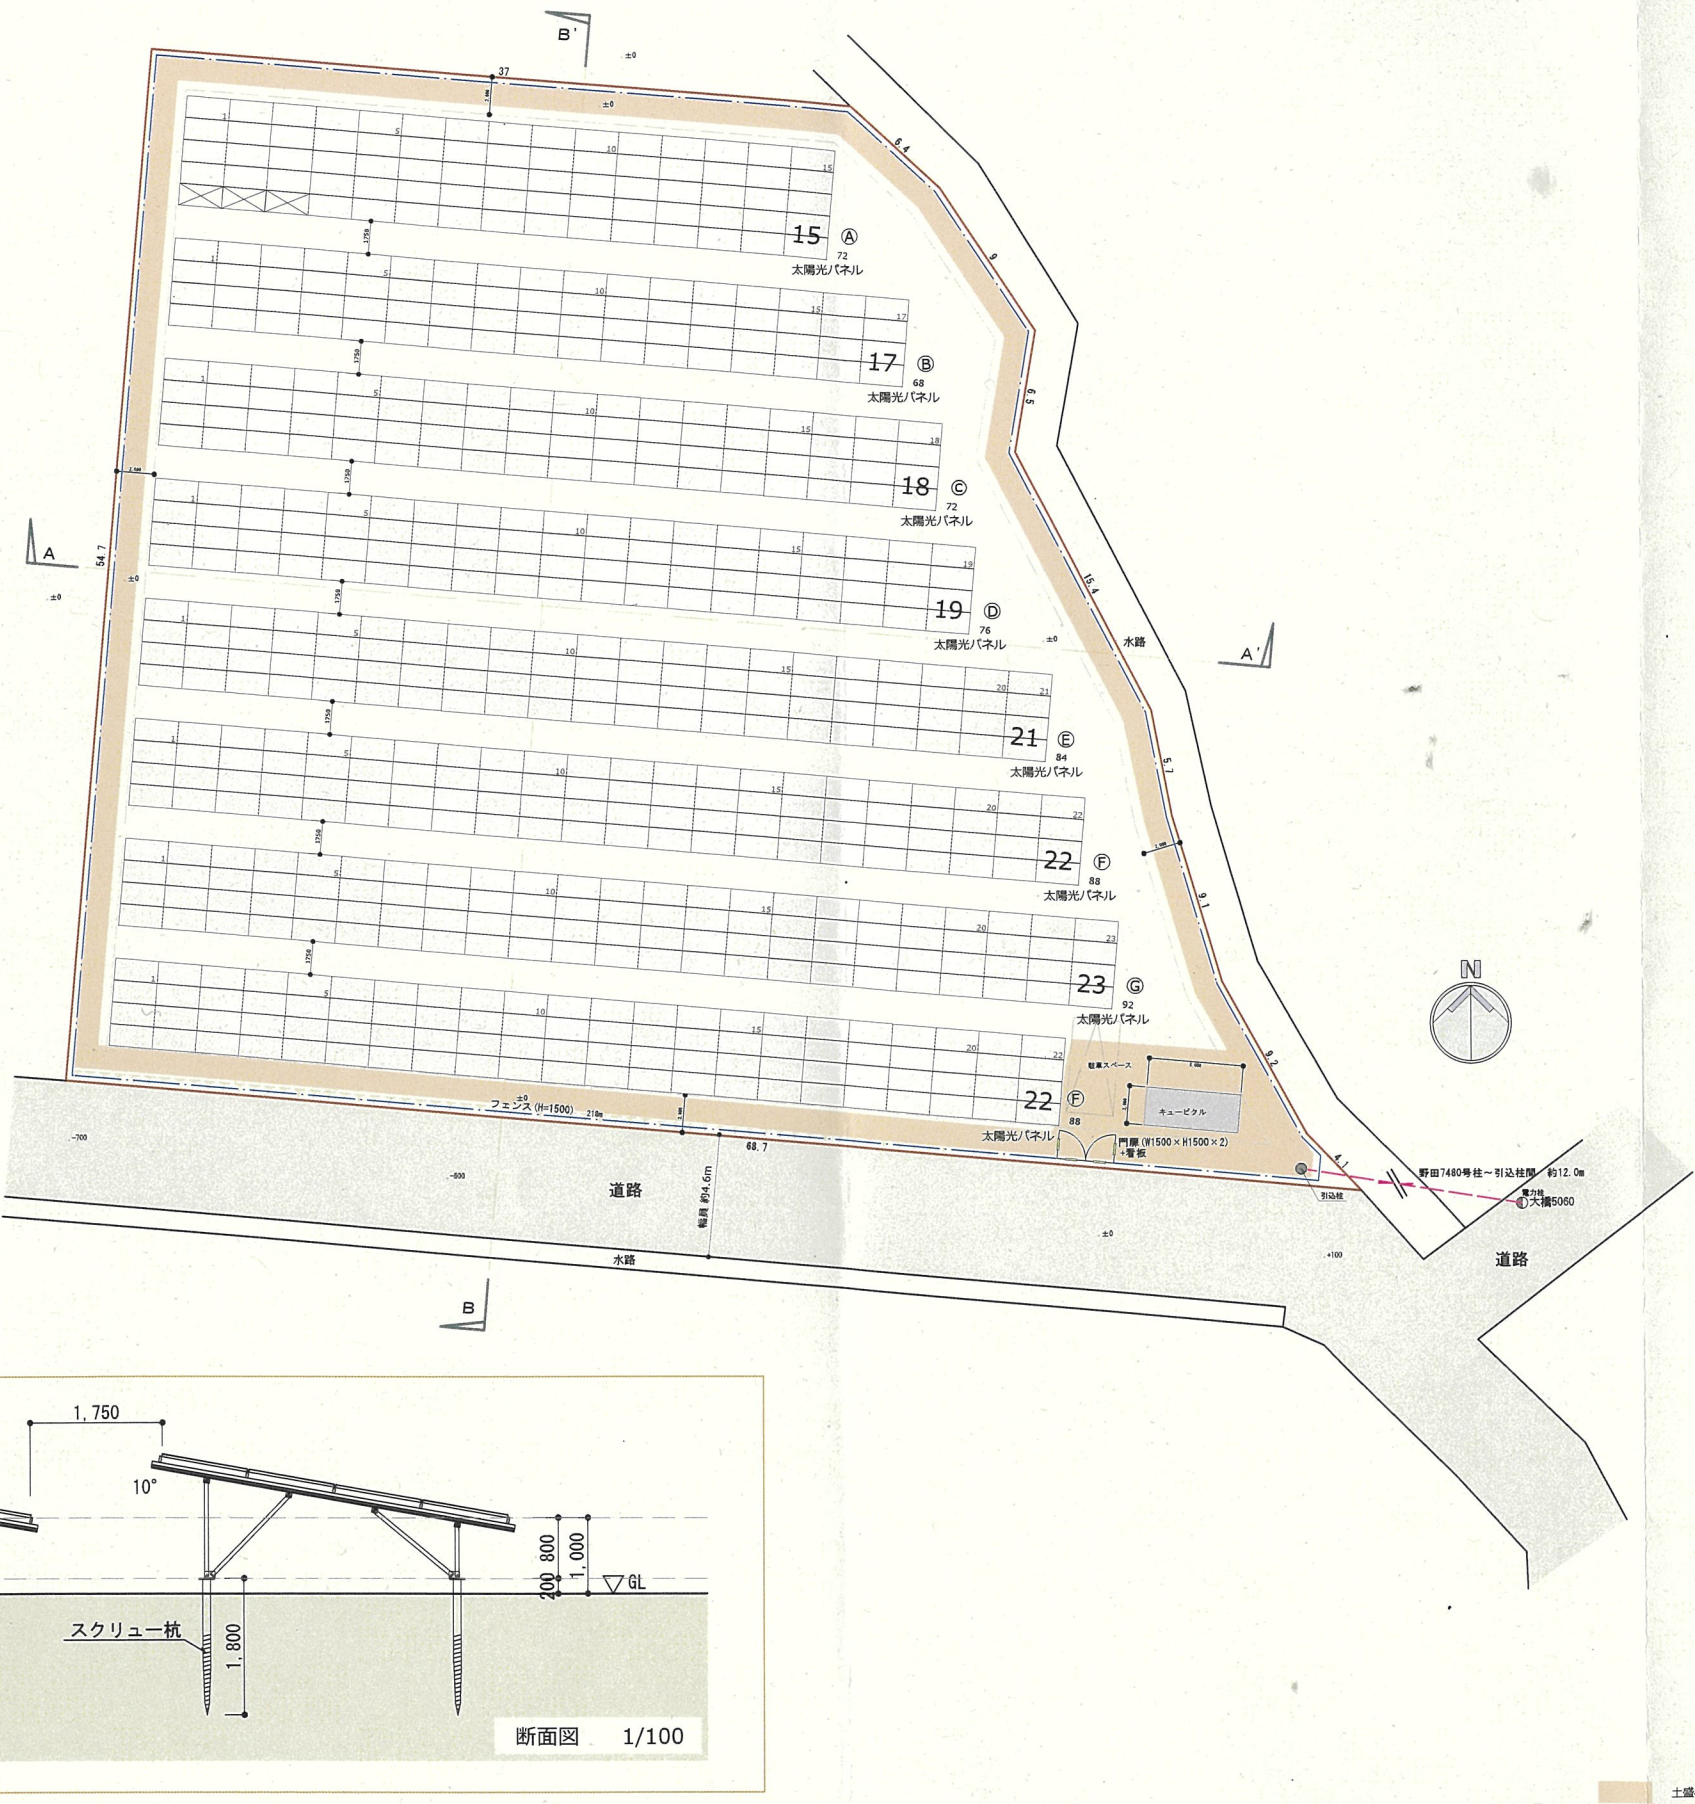

埼玉県東松山市大谷1372-2
敷地面積 約 2,953㎡
暫定レイアウト配置図

■特記事項■
○公園及び航空写真・現況調査資料による作図。
○伐採後整地。確定測量実施予定。調査後、配置が変更になる可能性有。
面積・土地形状・方位等に変更が生じる可能性有。

